




## **OBSZAROWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA 2022 r. DLA GMINY MIŁÓWKA**

W Gminie Miłówka na koniec 2022r. zameldowanych było 10 045 mieszkańców. Około 4277 z nich, t.j. około 42,6 % mogło pobierać wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

*Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi  
w Gminie Miłówka w 2022r.*

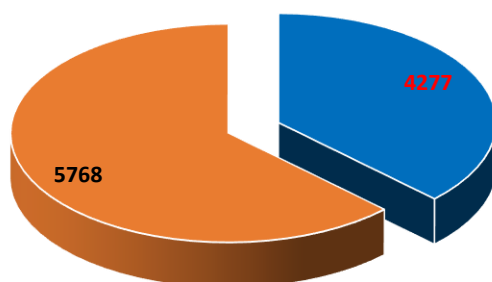

- Liczba ludności zaopatrywana w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia.
- Liczba ludności zaopatrywana w wodę z ujęć indywidualnych.

Na terenie Gminy Miłówka znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, t.j. wodociąg Miłówka produkujący ok. **190 m<sup>3</sup>** wody/dobę.

Lp	Nazwa wodociągu	Zarządca wodociągu	Adres zarządcy		Liczba zaopatrywanej ludności	Produkcja wody m <sup>3</sup> /d
1	Miłówka	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłówce	Miłówka	J. Kazimierza 123	4277	190,0

W celu zapewnienia jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów na wodociągu Milówka stosowane są uzdatnianie i dezynfekcja wody polegające na zastosowaniu procesów filtracji wstępnej na ujęciu, koagulacji (przy użyciu siarczanu glinu), filtracji pośpiesznej oraz dezynfekcji przy użyciu lampy UV, podchlorynu sodu i dwutlenku chloru.

Ludność zaopatrywana w wodę nie zgłaszała niepożądanych reakcji związanych z jej spożyciem.

W 2022r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Milówka z ww. wodociągu pobrano ogółem **9** próbek wody do badań. **Zakwestionowano jakość wody w 1 próbce (tj. 11,1%)**, w której stwierdzono przekroczoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h, tj. > 300 jtk/1ml (*zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej*).

Na skutek podjętych działań naprawczych jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły pozytywne wyniki badania wody przeprowadzone zarówno przez PPIS w Żywcu, jak i dysponenta wodociągu.

W 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponenta ww. wodociągu, t.j. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce **9** sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej (*zaplanowano 8 badań*). **Jakość wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej nie była kwestionowana.**

**Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.**

**Na podstawie wyników badań wody pobranej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2022r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez ww. wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU  
mgr inż.  Marta Micor